


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

SKALA 1:100/500

Wg. rys. instalacje wewnętrzne

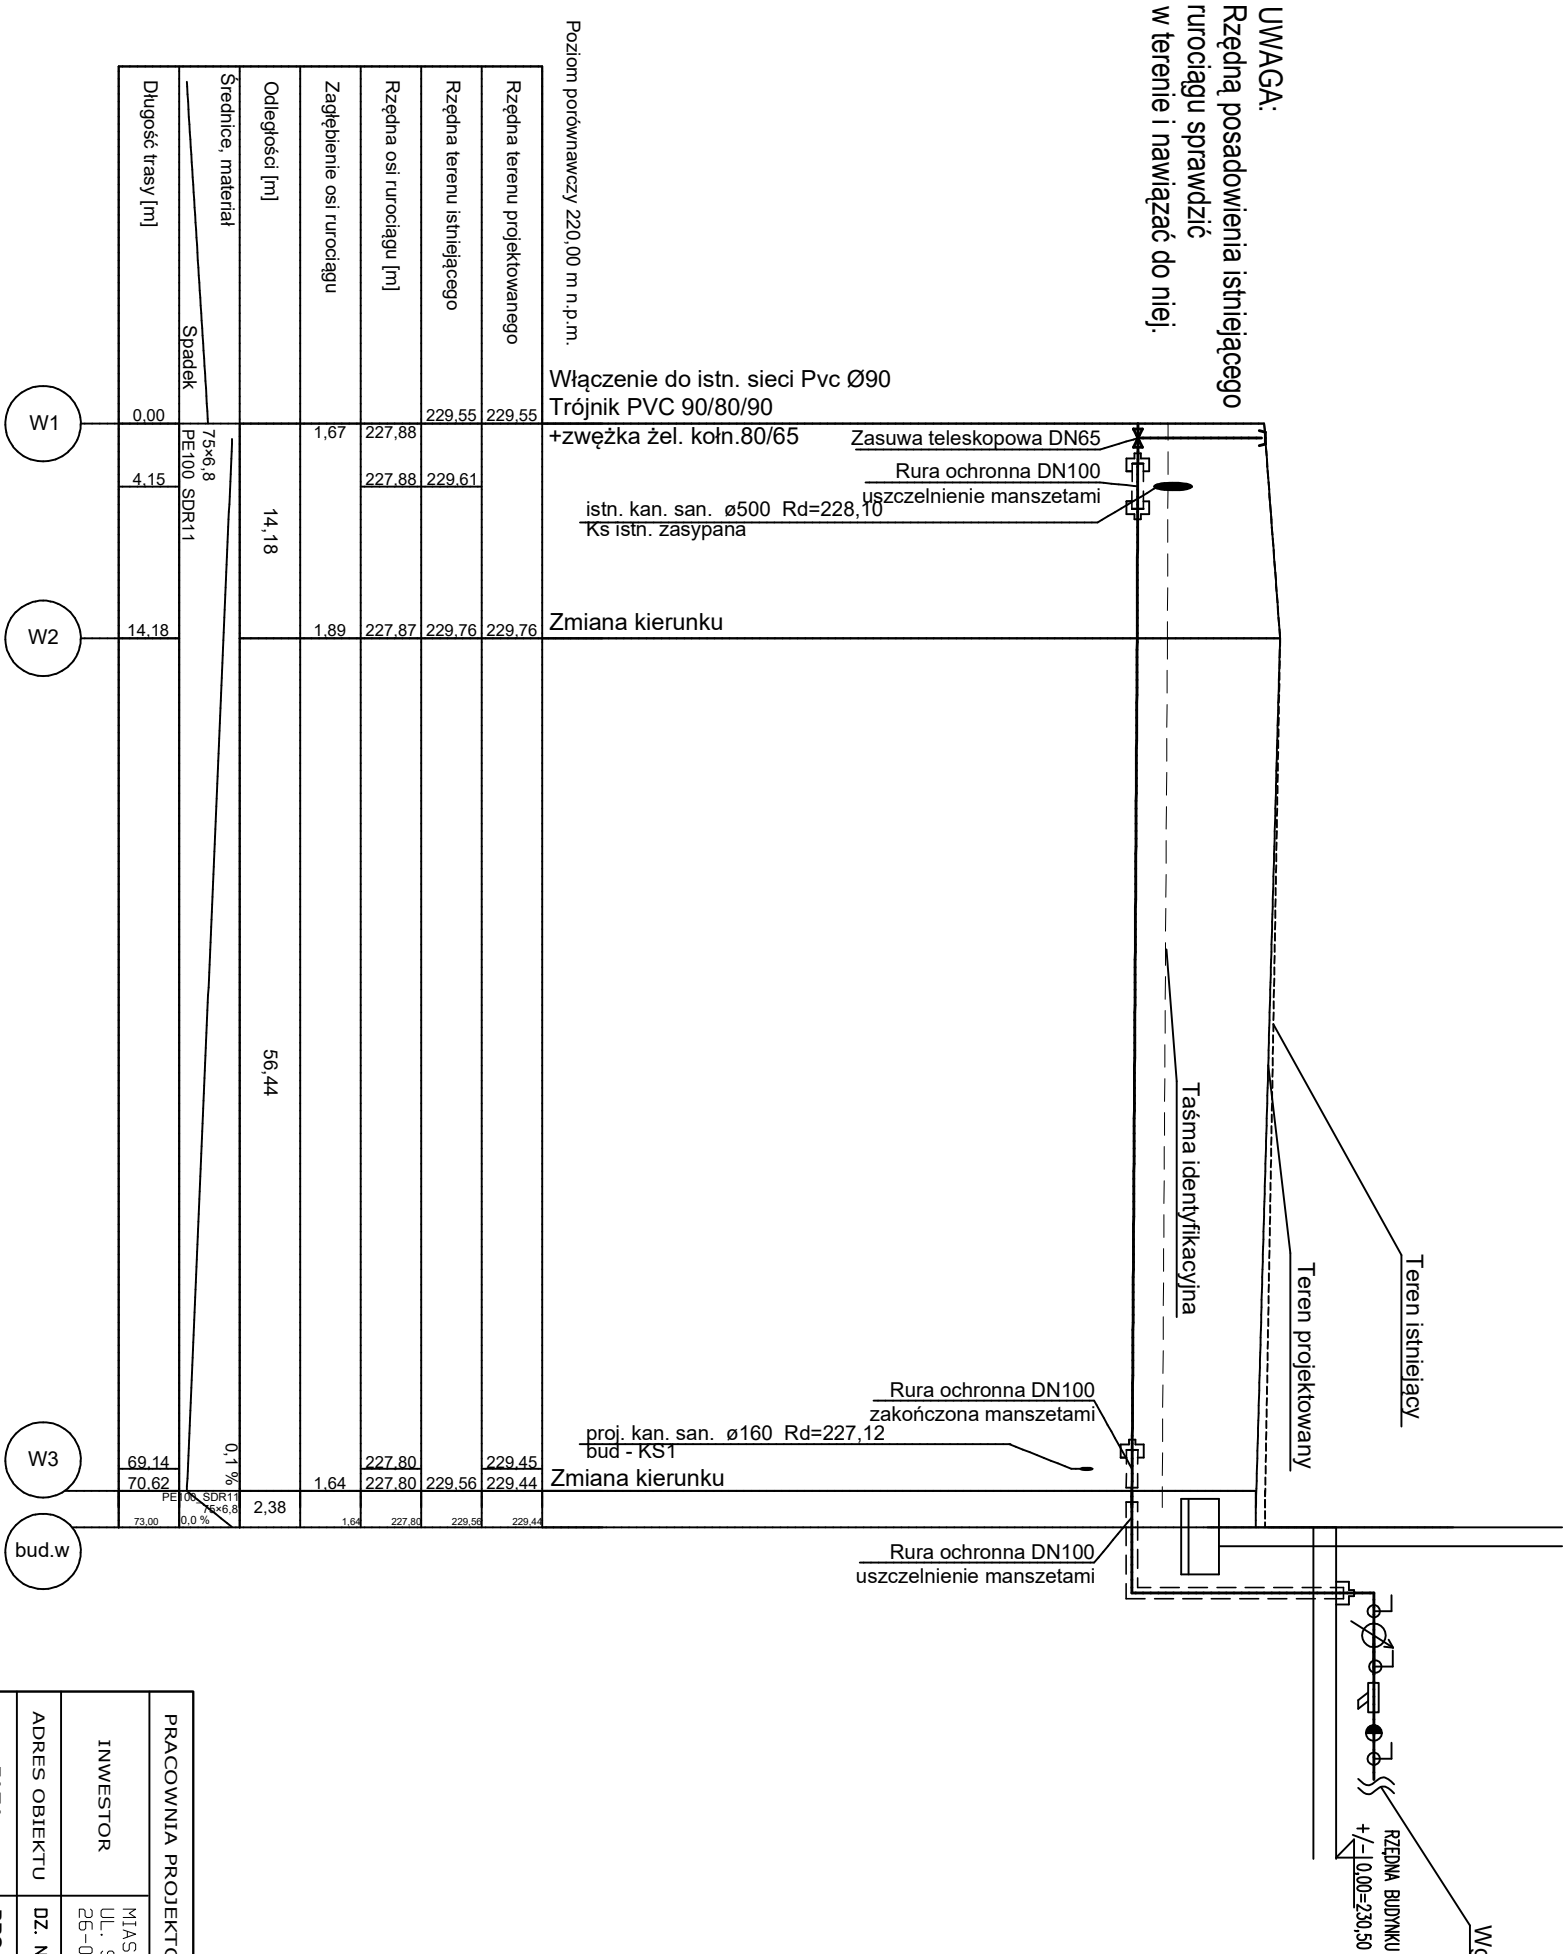

UWAGA:
Rzędna posadowienia istniejącego
rurociągu sprawdzić
w terenie i nawiązać do niej.

Włączenie do istn. sieci Pvc Ø90
Trójnik PVC 90/80/90
+zweźka żel. kołn.80/65
Zasuwa teleskopowa DN65
Rura ochronna DN100
uszczelnienie manszetami
istn. kan. san. ø500 Rd=228,10
Ks istn. zasypała
Zmiana kierunku

Rzędna terenu projektowanego	229.55	229.55	229.45	229.44
Rzędna terenu istniejącego	229.55	229.61	229.56	229.44
Rzędna osi rurociągu [m]	227.88	227.88	227.80	227.80
Zagłębienie osi rurociągu	1.67	1.89	1.64	1.64
Odległości [m]	14.18	56.44	2.38	
Średnice, materiał	75×6,8 PE100 SDR11	0.1 % 75×6,8 PE100 SDR11	0.0 % 75×6,8 PE100 SDR11	
Długość trasy [m]	0.00	4.15	69.14 70.62	73.00

W1

W2

W3

bud.w

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olśzańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl						
INWESTOR	MIASTO I GMINA MORAWICA UL. SPACEROWA 7 26-026 MORAWICA					
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1, OBR. 0001 MORAWICA – MIASTO					
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		BRANŻA	SANITARNA		
TEMAT	PRZEBUDOWA I BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, C.O., ELEKTRYCZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z PLACEM ZABAW, PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ, DEMONTAŻEM NIECZYNNIEJ INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (KANALIZACJI SANITARNEJ) NA DZIAŁKACH NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 W MORAWICY					
TREŚĆ RYSUNKU	Profil przyłącza wodociągowego	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA		
PROJEKTANT	mgr inż. Magdalena Lalewicz	SMK0155IP008/11		SKALA RYSUNKU		
SPRAWDZAJĄCY				NR RYS.		
OPRACOWUJĄCY						
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) – DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.					