



rzut piwnicy

6. Istniejący rozdzielacz pionowy zasilający



6. Projektowane zasilanie żłobka z istniejącego rozdzielacza pionowego zasilającego (wpięcie w miejscu zasilania domu nauczyciela)



Pco – Pompa C.O. obiegu dla proj. żłobka H=39,3 kPa; Q=2,92 m³/h; np: 32P0e80C MEGA

ZT – Zawór trójdrogowy DN25

F1 – Filtr siatkowyY222P ze spustem DN32

Zz1 – Zawór zwrotny DN32

Zo1 – Zawór odcinający DN32

Pcwu – Pompa CWU istn.


F2 – Filtr siatkowyY222P ze spustem DN50

Zz2 – Zawór zwrotny DN50

Zo2 – Zawór odcinający DN50

UWAGA:

- Dokumentację rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami - dokumentacja branżowa stanowi całość.
- Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych przez ściany i stropy p.poż. zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stopu.

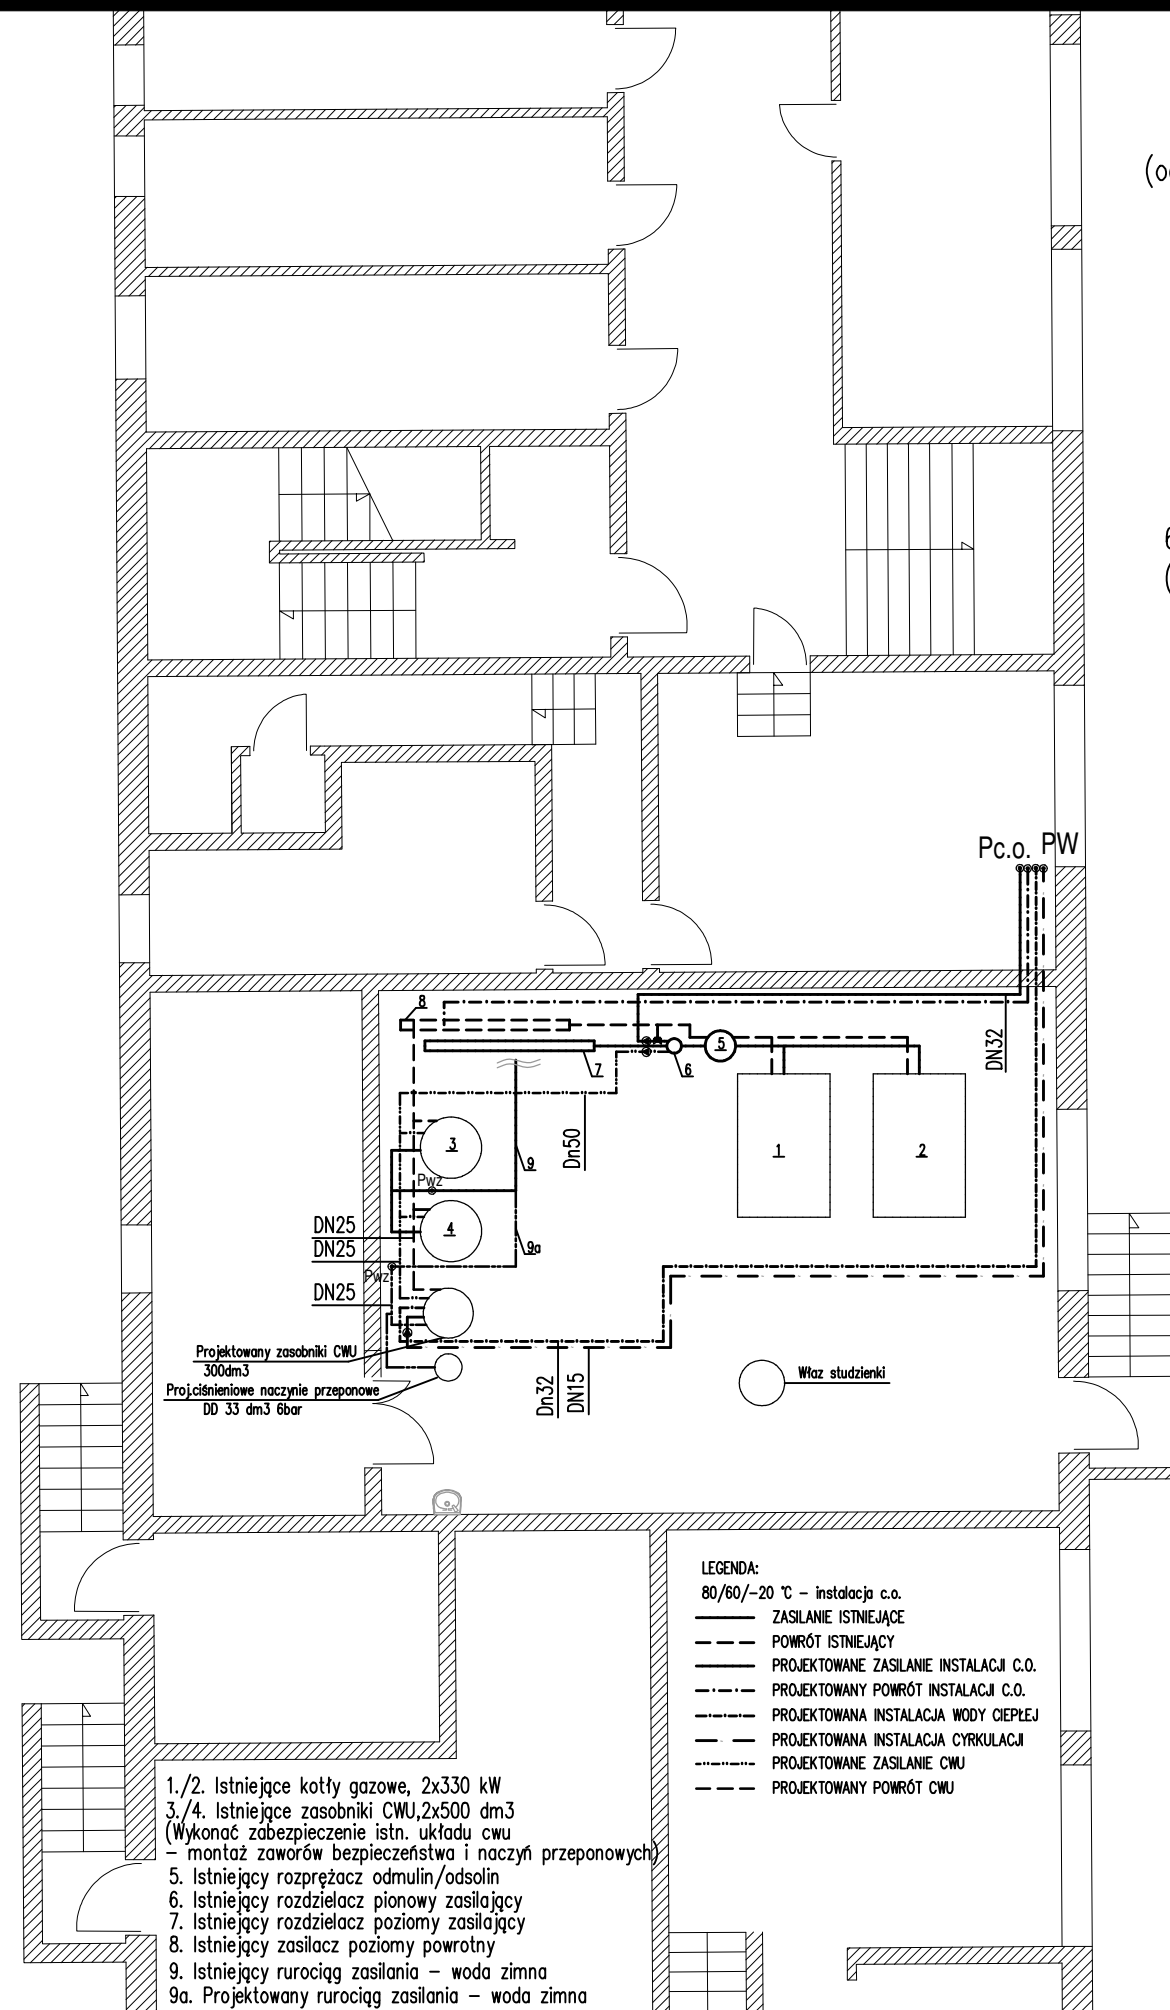

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	MIASTO I GMINA MORAWICA UL. SPACEROWA 7 26-026 MORAWICA				
ADRES OBIEKTU	DZ. NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1, OBR. 0001 MORAWICA - MIASTO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	SANITARNA	
TEMAT	PRZEBUDOWA I BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYCIĄGOWEJ, C.O., ELEKTRYCZNEJ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z PLACEM ZABAW, PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ, DEMONTAŻEM NIECZYNNEJ INSTALACJI UZBROJENIA TERENU (KANALIZACJI SANITARNEJ) NA DZIAŁKACH NR 532/2, 735/3, 735/4, 540/1, 541/1 W MORAWICY				
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PIWNICY Zasilanie z istniejącej kotłowni proj. instalacji C.O. i CWU na potrzeby żłobka	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	08/2019
				SKALA RYSUNKU	1 : 100
PROJEKTANT	mgr inż. Magdalena Lalewicz	SWK/0155/POOS/11		NR RYS.	IS-09
SPRAWDZAJĄCY					
OPRACOWUJĄCY					
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				